



CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE THORIGNY SUR MARNE le 23 octobre 2008

Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées à l'habitant par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres ou d'une visite d'un agent.


Observations particulières

Ce contrôle qualité effectué Rue des Pointes, rue d'Annet et Rue Carnetin a été réalisé 2 ans et 4 mois après un précédent contrôle ayant eu lieu entre la Rue de Claye, la rue Pasteur/Doumer et le chemin rural du Penche Oreille.

Au vu des résultats obtenus la qualité de tri de ce contrôle n'est pas bonne : 35,4 % des bacs contrôlés ont été notés, 16,8 % ont été refusés et seulement 47,8 % des bacs étaient sans erreur. La principale erreur de tri est la présence trop importante de plastique dans les bacs : 52,3 % des bacs contrôlés en contenaient et 100 % des bacs refusés en était remplis. Je vous rappelle que seuls les flacons, les bouteilles et les bidons en plastique sont acceptés à la collecte du tri sélectif. Barquettes, films d'emballages, sachets, et toute autre forme de plastique sont refusés et notés comme erreur de tri. La part d'ordures ménagères (18,2%) et de polystyrène (18,2%) entraîne elle aussi une mauvaise qualité de tri sur ce secteur contrôlé.

Pour vous permettre d'améliorer ces résultats, le SIETREM se tient à la disposition de votre commune pour vous accompagner (sensibilisation, article dans le bulletin communal, réunion d'informations, www.sietrem.fr, ...) dans une démarche de sensibilisation ciblée sur les quartiers présentant le plus grand nombre d'erreurs de tri et de difficultés d'assimilation des consignes. Pour ce faire, l'implication de la commune doit être également perceptible par les thorignais.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés

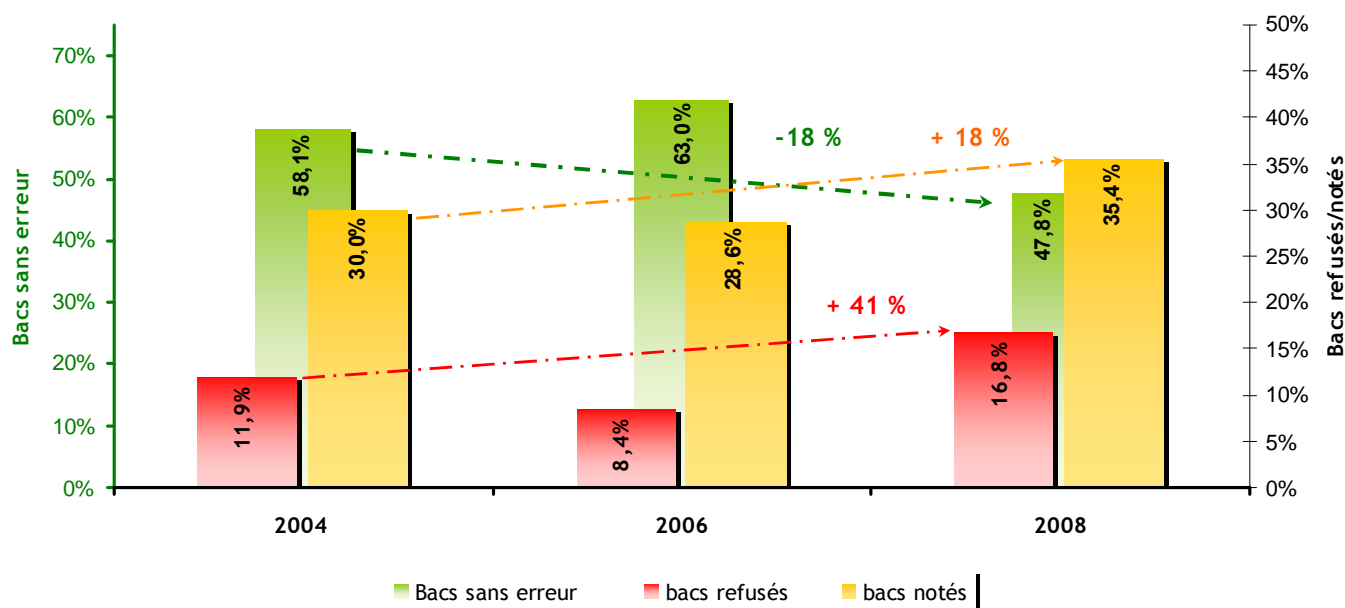

Bilan des bacs contrôlés :

	23 octobre 08		08 juin 06	04 novembre 04
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
<i>Bacs contrôlés</i>	88			-
<i>Bacs refusés</i>	11	12,5%	8,4%	11,9 %
<i>Bacs notés : petites erreurs</i>	38	43,2%	28,6%	30,0 %
<i>Bacs corrects</i>	39	44,3%	63,0%	58,1 %

Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	23 octobre 08		08 juin 06	04 novembre 04
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	46	52,3%	15,8%	32,38 %
Ordures ménagères	2	2,3%	1,7%	0 %
Polystyrène	9	10,2%	3,7%	7,14 %
Divers	22	25,0%	6,4%	18,09 %
Sans erreur	39	44,3	63,0%	58,1 %

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés

	23 octobre 08		08 juin 06	04 novembre 04
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	11	100,0%	96,0%	47,92 %
Ordures ménagères	2	18,2%	12,0%	0 %
Polystyrène	2	18,2%	8,0%	19 %
Divers	6	54,5%	40,0%	33,08 %

Secteurs contrôlés

23 octobre 08	08 juin 06	04 novembre 04
rue des pointes, rue d'annet et carnetin	Quartier situé entre la rue de Claye, la rue Pasteur / Doumer et le chemin rural du Penche Oreille	Est des rues de Reims et du Maréchal Joffre